

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



N°618-INSP

## KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

### Algemene gegevens :

|                          |                |                |              |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verslag N°:              | 606196         | Datum verslag: | 28/05/2024   |
| Inspecteur:              | Godts Steve    | Datum keuring: | 28/05/2024   |
| Controle volgens Boek 1: | 4.2.4.3., 6.5. | Keuring N°:    | 202406416    |
| Type keuring:            | Controlebezoek | Aanwezigen:    | Pelgrims Ivo |

### Adres- en onderzoeksgegevens :

|                           |                                   |                      |                                      |                |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Plaats van het onderzoek: | Mechelsebaan 38 , 3140 KEERBERGEN | Index teller:        | Dag: 2010,00                         | Nacht: 2711,00 |
| Teller n°:                | 1SAG110622280                     |                      |                                      |                |
| Datum installatie:        | Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020  |                      |                                      |                |
| EAN-code:                 | 54144820059408404                 |                      |                                      |                |
| Naam opdrachtgever:       | IVO PELGRIMS                      | Adres opdrachtgever: | Lozenhoekstraat 14, 3140 KEERBERGEN  |                |
| Naam eigenaar:            | Pelgrims Ivo                      | Adres eigenaar:      | Lozenhoekstraat 14 , 3140 Keerbergen |                |
| Installateur:             | Pelgrims Ivo                      | Adres installateur:  | Lozenhoekstraat 14 , 3140 Keerbergen |                |
| BTW-n° of ID:             | 0465.224.470                      |                      |                                      |                |
| Type lokaal:              | Woning                            |                      |                                      |                |

### Algemene gegevens elektrische installatie:

|                    |                     |                       |              |                          |                |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Nominale spanning: | 1 x 400V + N (230V) | Max. beveiliging:     | 2 x 40 A     | Meter - bord verbinding: | XVB 4 x 10 mm² |
| Type electrode:    | Piket               | # verdeelborden:      | 1            | # stroombanen:           | 17             |
| Netsysteem:        | TT                  | Type alg. schakelaar: | Lastscheider |                          |                |

### Differentieelschakelaars:

|      |       |     |       |        |       |       |
|------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|
| In:  | IA:   | #p: | Type: | Icu:   | Test: | X2,5: |
| 40 A | 300mA | 2   | A     | 3000 A | OK    | OK    |
| 40 A | 30mA  | 2   | A     | 3000 A | OK    | OK    |

### Beschrijving van de installatie:

|                          |              |                |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Beveiligde en # kringen: | Bescherming: | Sectie:        |
| Algemeen # 17            | A-Q          | 1,5², 2,5², 6² |
| Bijkomend # 8            | A-H          | 2,5²           |

### Metingen, proeven en visuele controles:

|                    |       |     |                              |      |      |                        |     |
|--------------------|-------|-----|------------------------------|------|------|------------------------|-----|
| Ra:                | 18,40 | Ohm | Alg. isolatieweerstand:      | 2,00 | MOhm | Aardingscontinuïteit:  | OK  |
| Directe aanraking: | OK    |     | Indirecte aanraking:         | OK   |      | Alg. visuele controle: | OK  |
| Correcte schema's: | OK    |     | Equipotentiale verbindingen: | OK   |      | Vaste toestellen:      | NVT |

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.  
 De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 28/5/2049 (6.5.2.).  
 De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.  
 De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

### Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieplannen: JA


Andere:

**De inspecteur,**  
 Godts Steve



**ATECON vzw**  
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10  
 2650 Edegem  
 BTW BE0408 677 925  
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

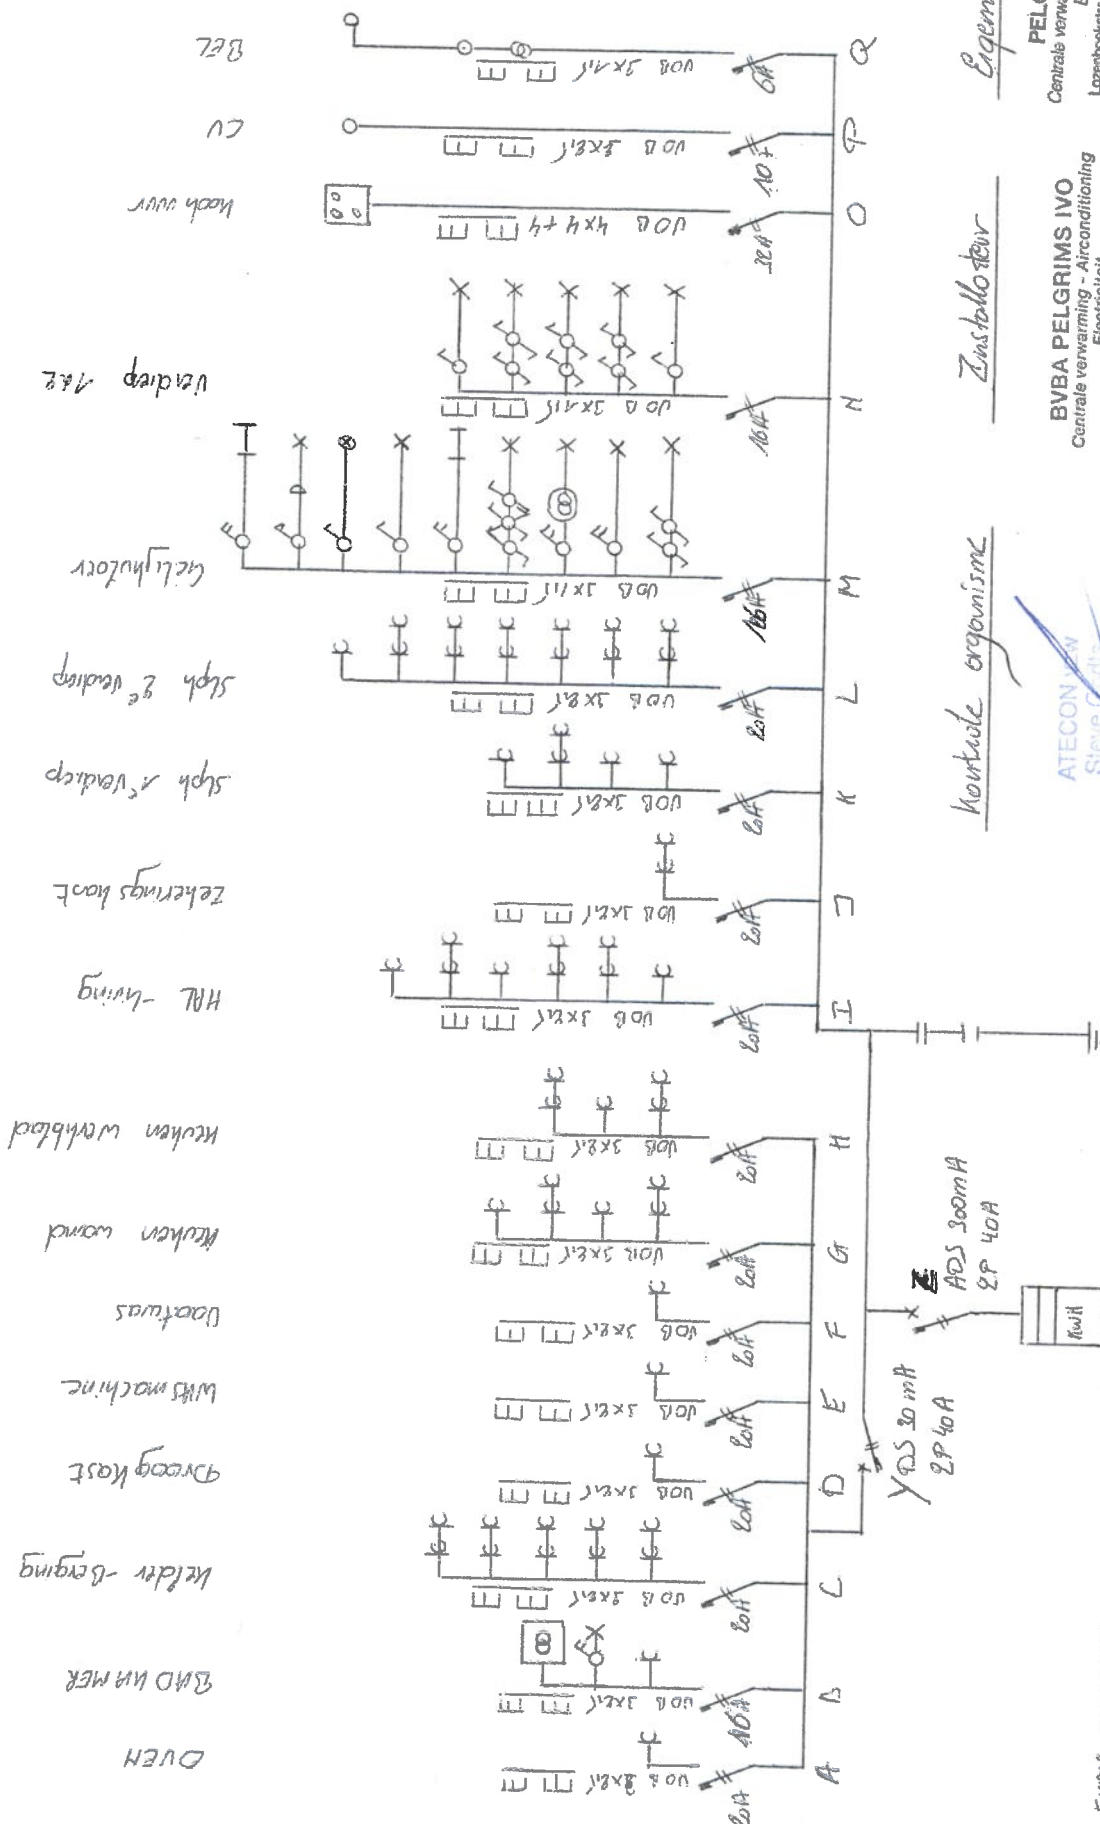

Eigemoor

Zinstellosteur


Kortude organisme

**PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Elektricitit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/ 73 02 78

**BVBA PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Elektricitit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78  
BTW BE 465.224.470 - Reg. nr. 0426/11

ATECON NV  
Steve Gzdz's  
0426/11 08 03  
steve-gzdz@atecon.be

28-5-24

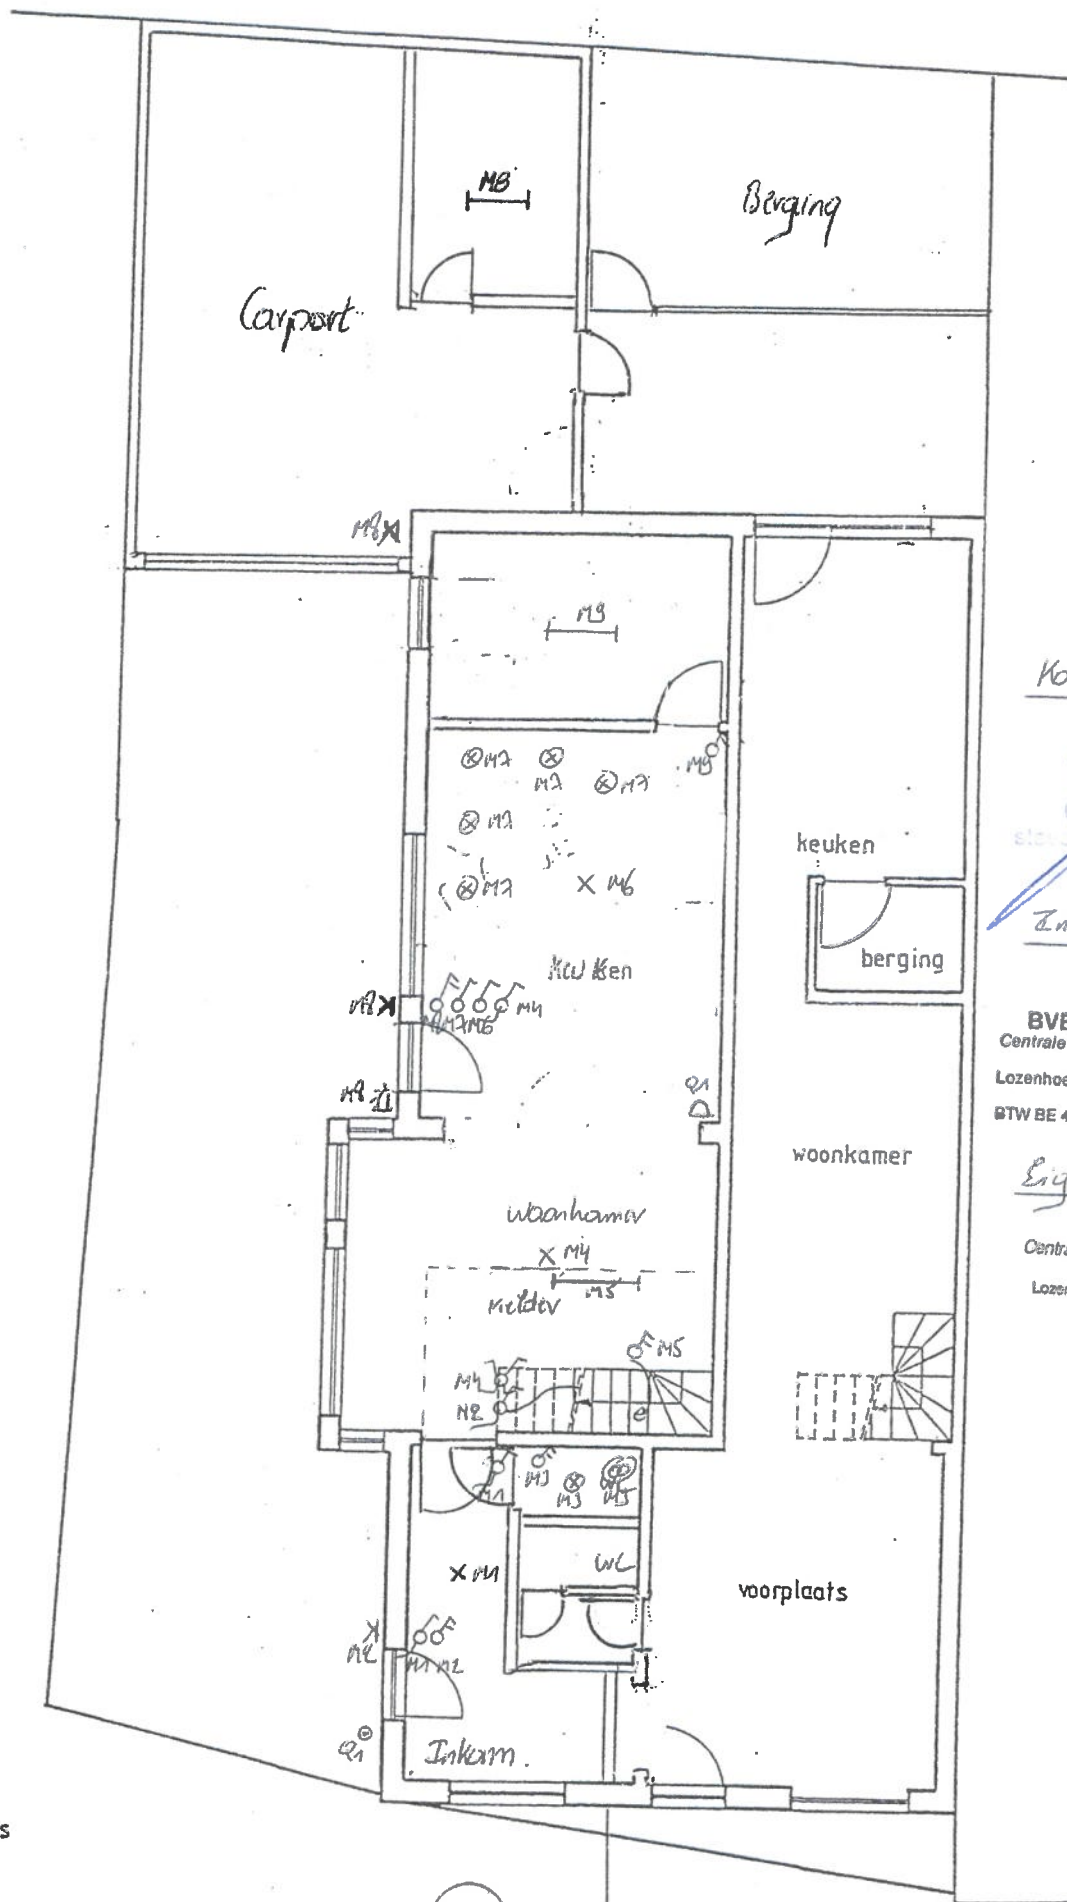

Kontrole organisme

ATECON vzw  
Streeklucht  
0472 22 11 11

8-5-24

Installateur

**BVBA PELGRIMS IVO**


Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78  
BTW BE 465.224.470 - Reg. nr. 04/26/11

Eigenaar

**PELGRIMS IVO**

Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78

38

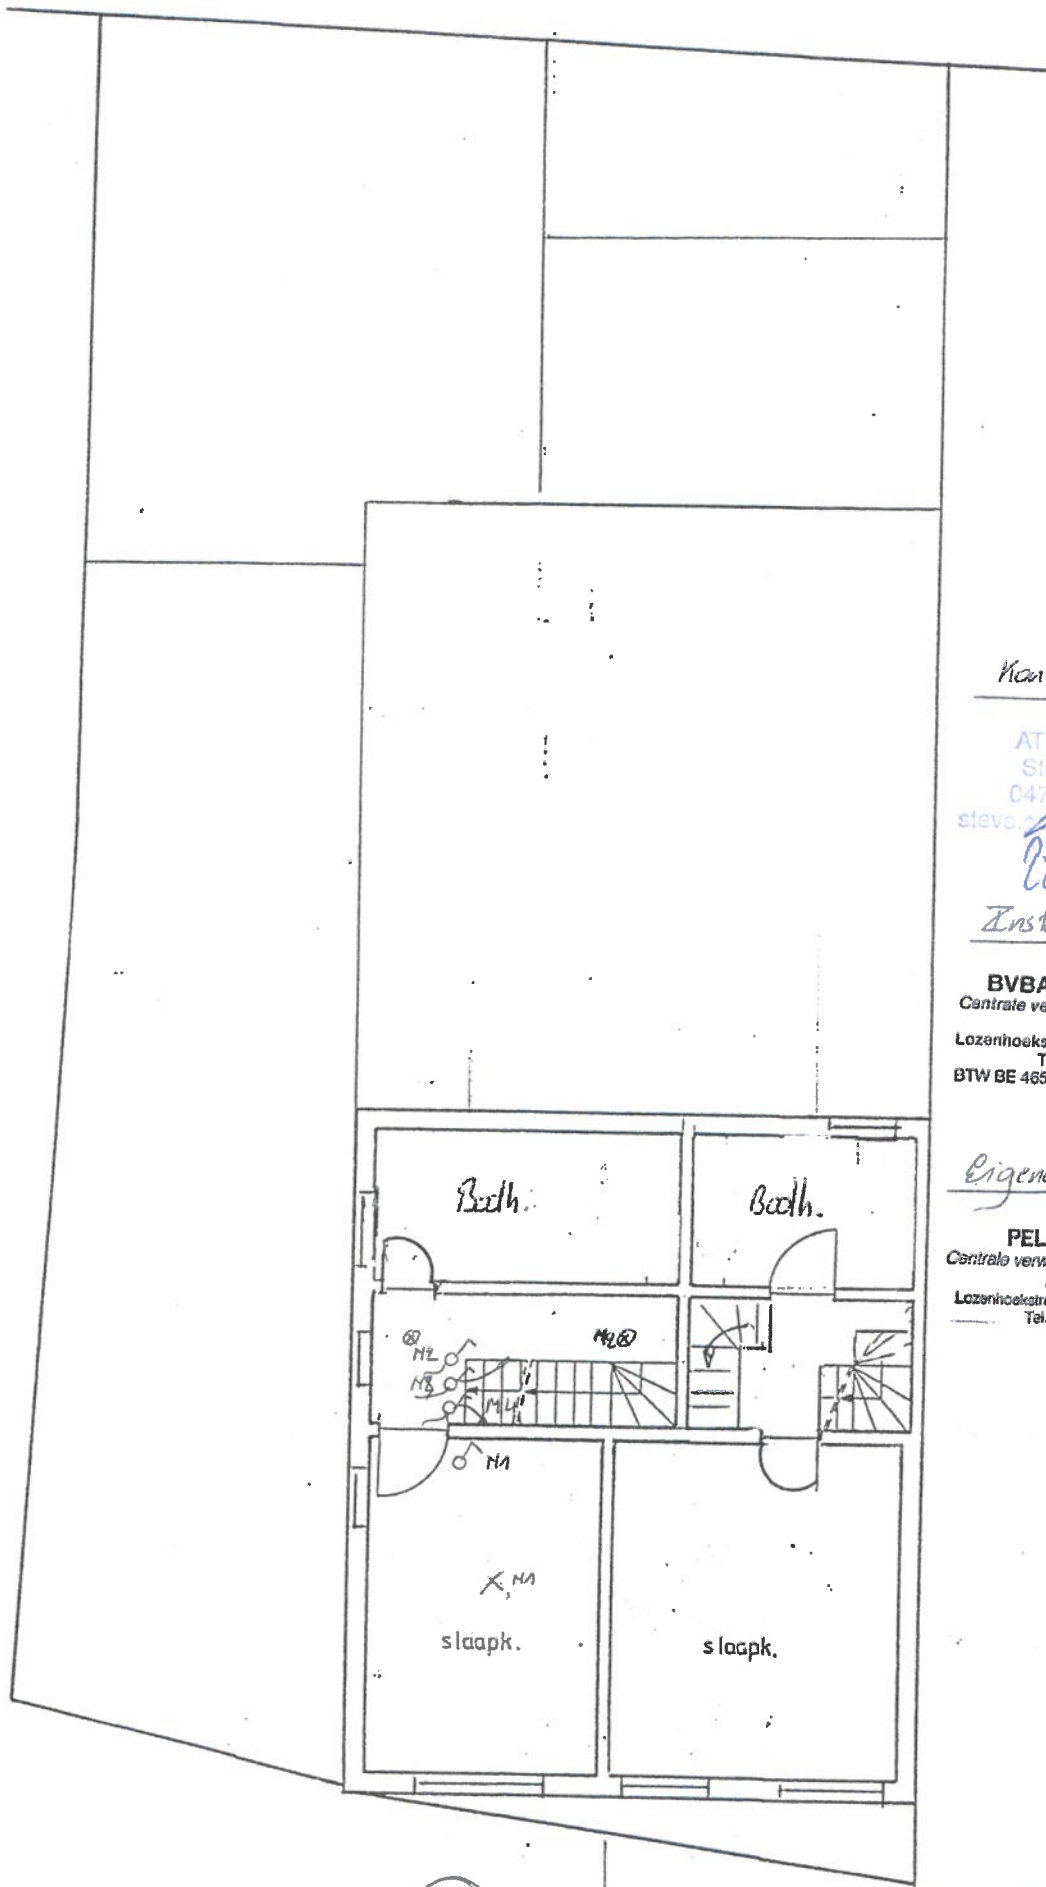

*Koninklijke organisatie*

ATECON vzw  
Steve Gels  
0472 22 88 63  
steve.gels@atecon.be

*28-5-24*

*Installateur*


**BVBA PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78  
BTW BE 465.224.470 - Reg. nr. 04/26/11

*Eigenaar*

**PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/ 73.02.78

verdieping 1  
*Verlichting*

38

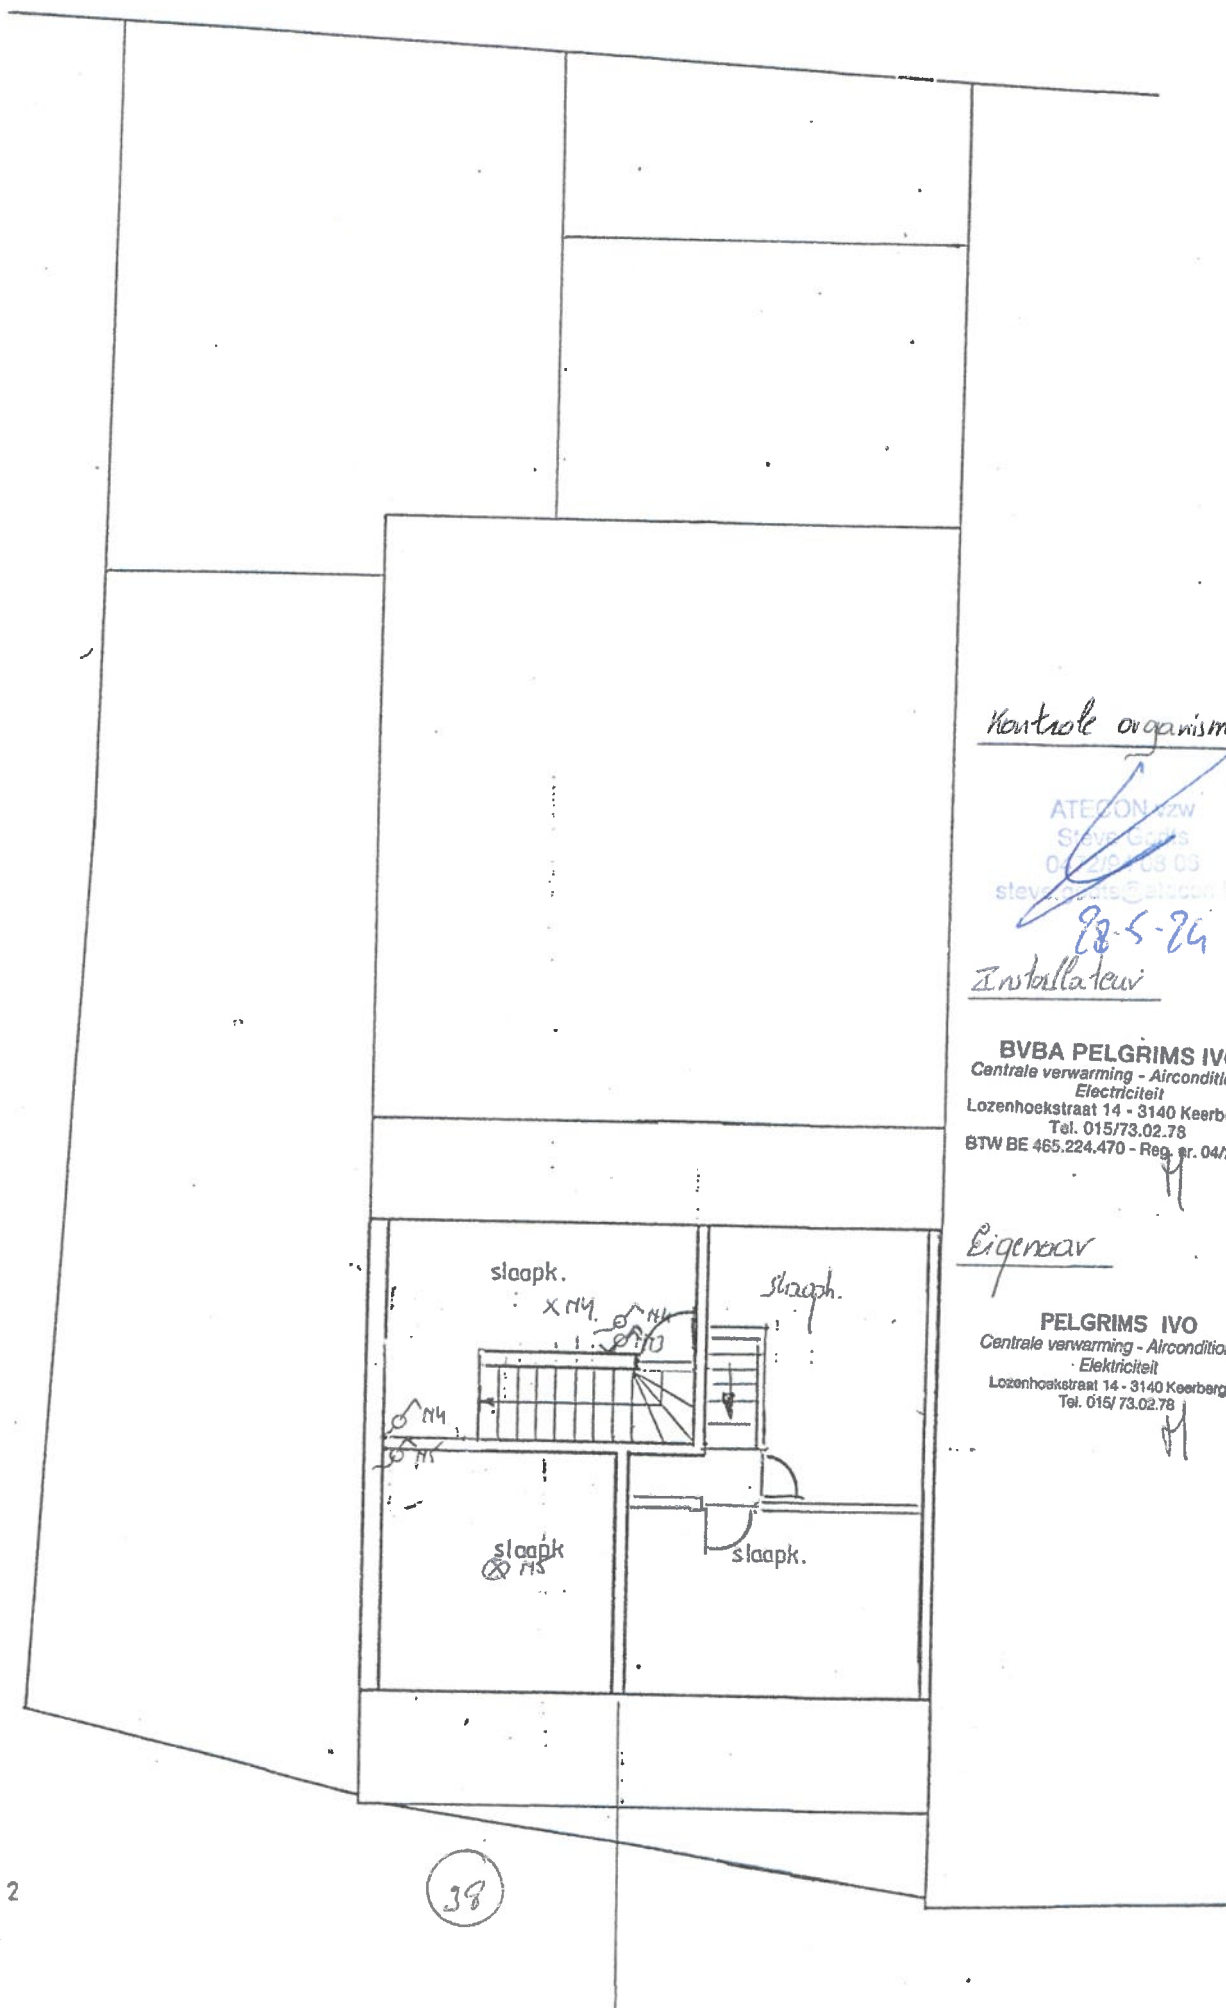

Kontrole organisme

ATECON vzw  
Steyn GDS  
0279 08 03  
steyn@atecon.be

28-5-24

Installateur

**BVBA PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78  
BTW BE 465.224.470 - Reg. nr. 04/26/11


Eigenaar

**PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78

verdieping 2  
Verlichting

38



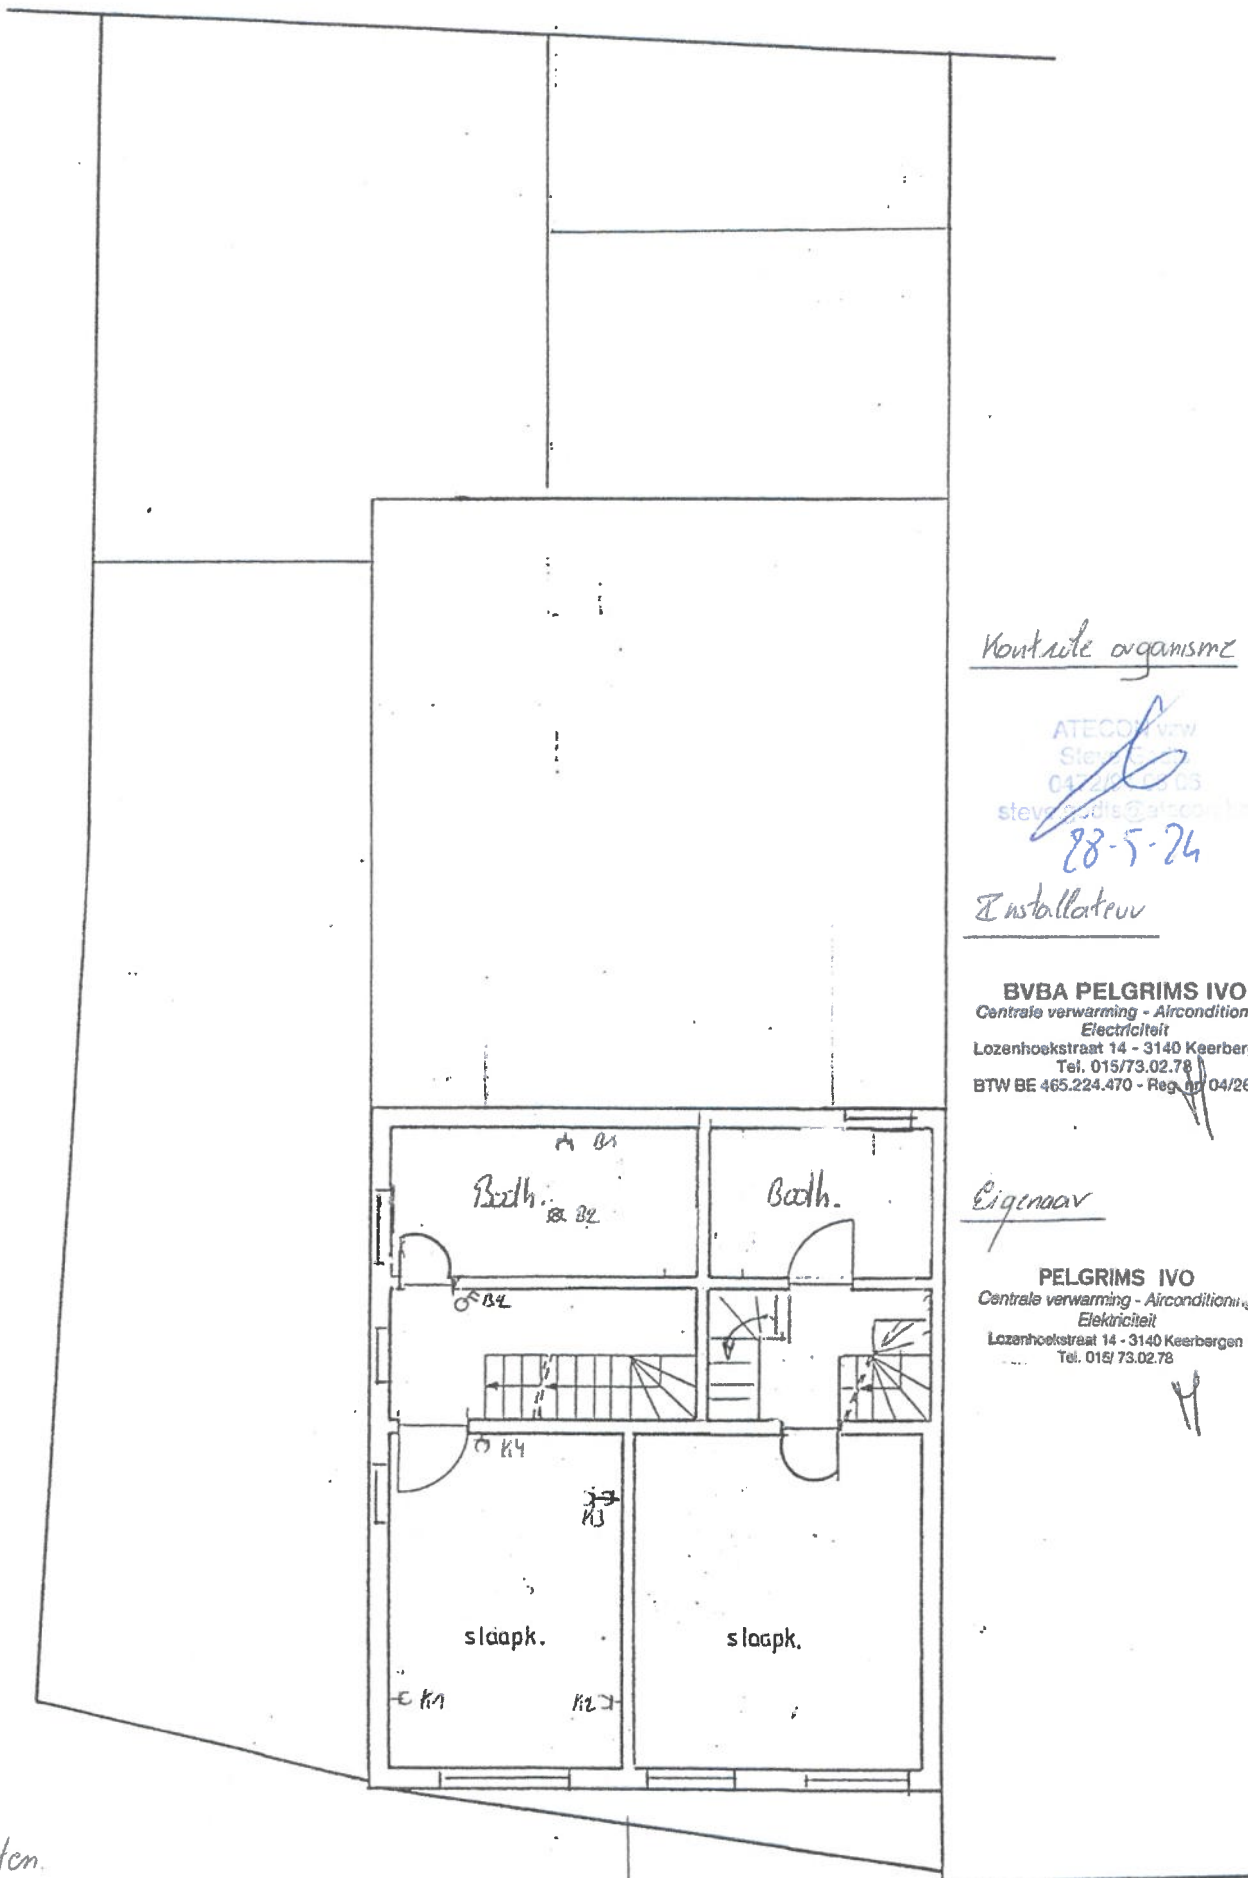

verdieping 1  
stopcontacten.

38

Monteur organisatie


ATECON vzw  
Steyn  
0472/200000  
steve@atecon.be  
88-5-24

Installateur

**BVBA PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78  
BTW BE 465.224.470 - Reg. nr. 04/26/11

Eigenaar

**PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/73.02.78

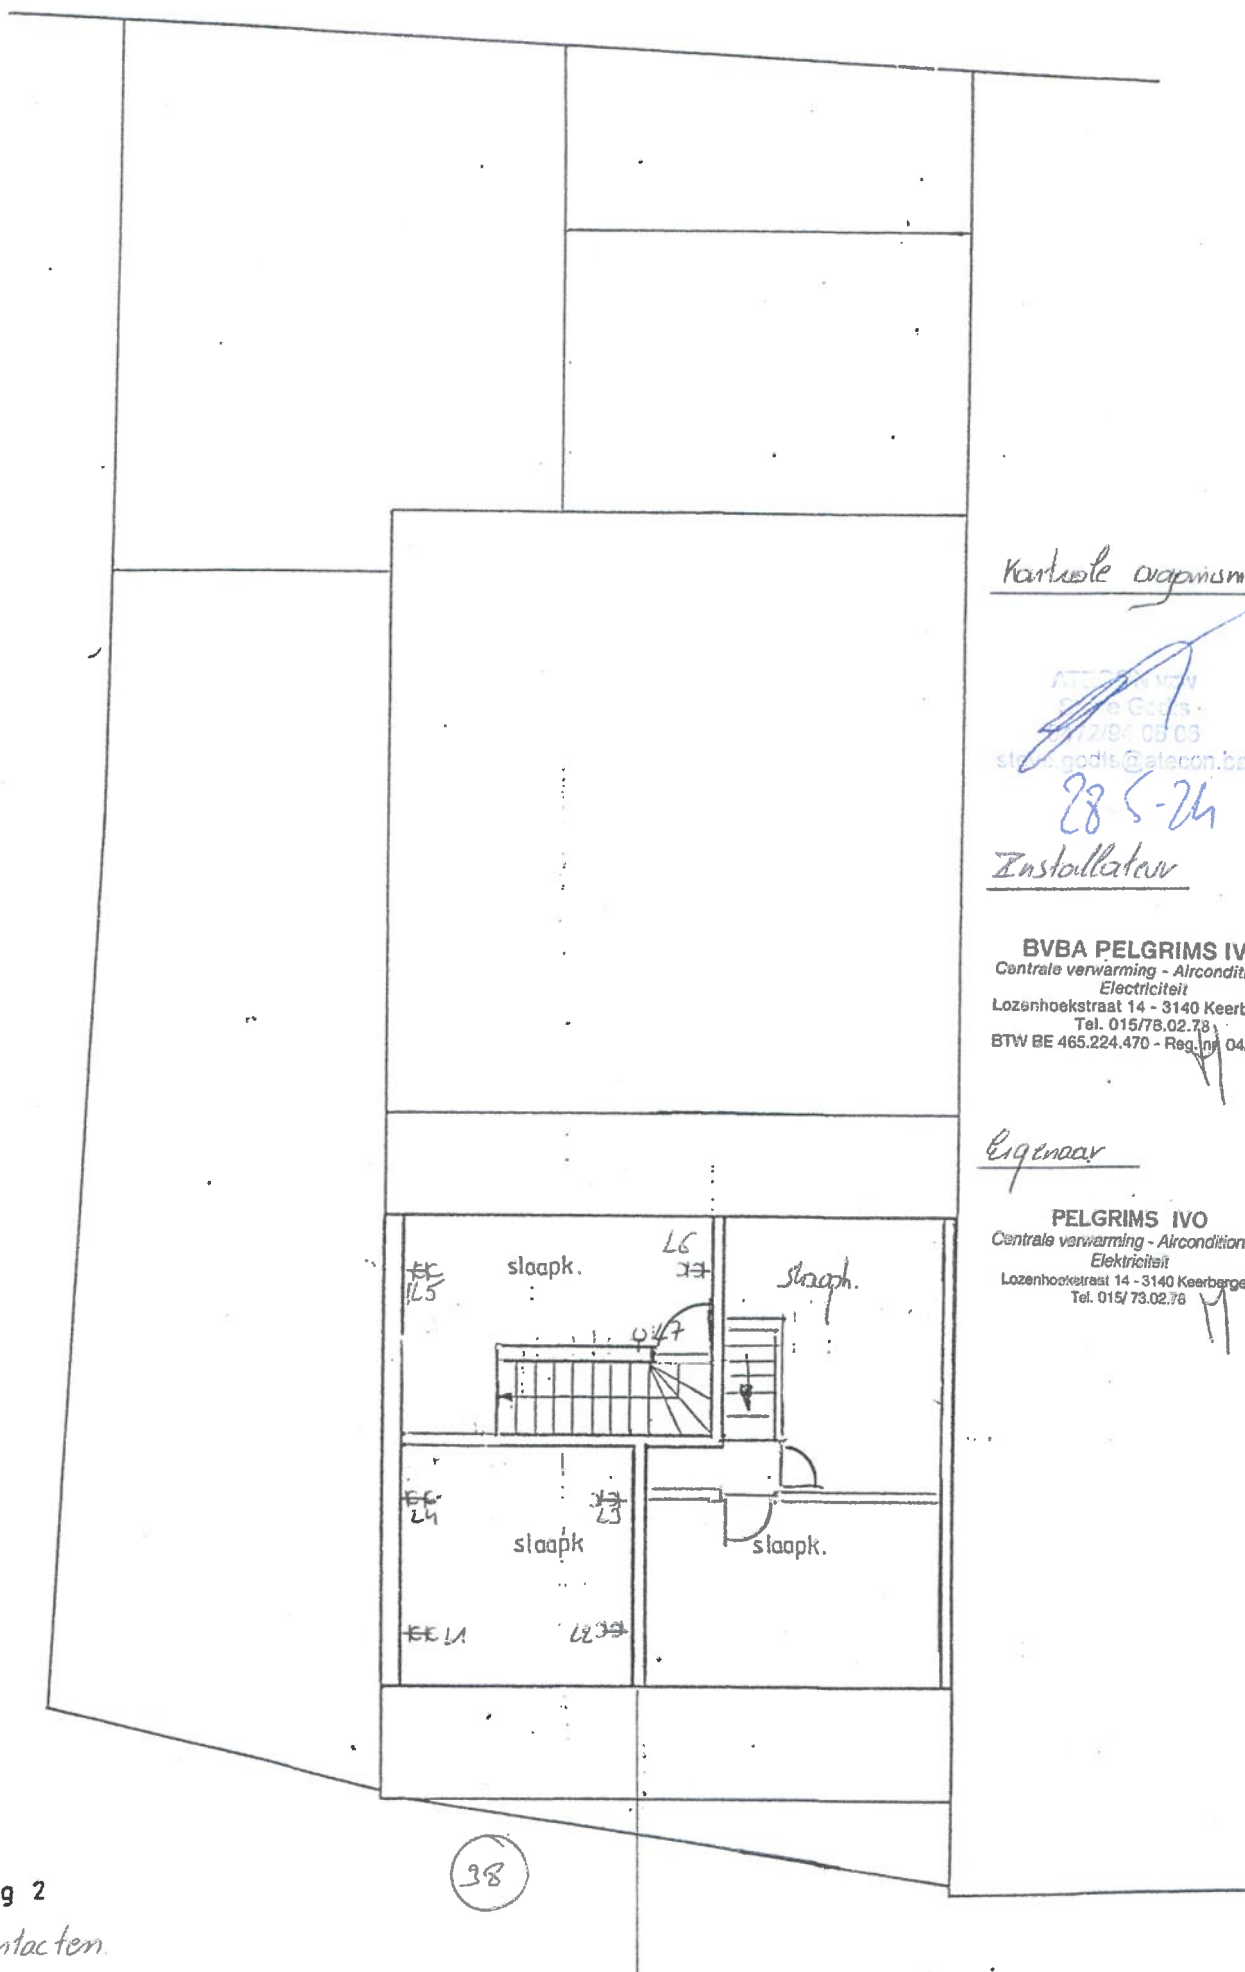

Karlsruhe organisatie

ATECON VZW  
Stefan Godts  
015/78.02.78  
stefan.godts@atecon.be

285-24

Installateur

**BVBA PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/78.02.78  
BTW BE 465.224.470 - Reg. nr. 04/26/11

Eigenaar

**PELGRIMS IVO**  
Centrale verwarming - Airconditioning  
Electriciteit  
Lozenhoekstraat 14 - 3140 Keerbergen  
Tel. 015/78.02.78

verdieping 2

stop contacten.

38